# PNOZ mc3p



Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti

Dieses Dokument ist das Originaldokument.

Alle Rechte an dieser Dokumentation sind der Pilz GmbH & Co. KG vorbehalten. Kopien für den innerbetrieblichen Bedarf des Benutzers dürfen angefertigt werden.

Hinweise und Anregungen zur Verbesserung dieser Dokumentation nehmen wir gerne entgegen.

Pilz<sup>®</sup>, PIT<sup>®</sup>, PMI<sup>®</sup>, PNOZ<sup>®</sup>, Primo<sup>®</sup>, PSEN<sup>®</sup>, PSS<sup>®</sup>, PVIS<sup>®</sup>, SafetyBUS p<sup>®</sup>, SafetyEYE<sup>®</sup>, SafetyNET p<sup>®</sup>, the spirit of safety<sup>®</sup> sind in einigen Ländern amtlich registrierte und geschützte Marken der Pilz GmbH & Co. KG.



SD bedeutet Secure Digital.



Inhalt			Seite
Kapitel 1	Einführ	runa	
Tapitoi I	1.1	Gültigkeit der Dokumentation	1-1
-	1.1.1	Aufbewahren der Dokumentation	1-1
	1.2	Übersicht über die Dokumentation	1-2
	1.3	Zeichenerklärung	1-3
-		<u> </u>	
Kapitel 2	Übersi	cht	
	2.1	Geräteaufbau	2-1
	2.1.1	Lieferumfang	2-1
	2.1.2	Gerätemerkmale	2-1
	2.2	Frontansicht	2-2
Kapitel 3	Sicherl	neit	
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3-1
	3.1.1	Systemvoraussetzungen	3-1
	3.2	Sicherheitsvorschriften	3-3
	3.2.1	Qualifikation des Personals	3-3
	3.2.2	Gewährleistung und Haftung	3-3
	3.2.3	Entsorgung	3-3
	3.2.4	Zu Ihrer Sicherheit	3-3
Kapitel 4		onsbeschreibung	
	4.1	Gerätebeschreibung	4-1
	4.1.1	Arbeitsweise	4-1
	4.1.2	Eingangs- und Ausgangsdaten	4-1
	4.1.3	Zuordnung der Ein-/Ausgänge im PNOZ- multi Configurator zu den EtherCAT- Ein-/ Ausgängen	4-2
	4.1.4	Blockschaltbild	4-2
Kapitel 5	Montag	7	
	5.1	Allgemeine Hinweise zur Montage	5-1
-	5.1.1	Abmessungen	5-1
	5.2	Basisgerät und Erweiterungsmodule verbinden	5-2
Kapitel 6	Inbetri	ebnahme	
	6.1	Verdrahtung	6-1
	6.1.1	Allgemeine Hinweise zur Verdrahtung	6-1
	6.1.2	Versorgungsspannung anschließen	6-1
	6.1.3	PROFIBUS-DP-Schnittstelle	6-1
	6.2	Betriebsbereitschaft herstellen	6-2
	6.2.1	Stationsadresse einstellen	6-2

# Inhalt



6.2.2	Geändertes Projekt in das Steuerungssystem PNOZmulti übertragen	6-2
6.2.3	Anschlussbeispiel	6-2

Kapitel 7	Betrieb		
	7.1	Meldungen	7-1
	7.2	Anzeigeelemente	7-2
	7.2.1	Anzeigeelemente zur Gerätediagnose	7-2

Kapitel 8	Technische Daten		
	8.1	Technische Daten	8-1
	8.2	Bestelldaten	8-3

# 1 Einführung



## 1.1 Gültigkeit der Dokumentation

Die Dokumentation ist gültig für das Produkt **PNOZ mc3p**. Sie gilt, bis eine neue Dokumentation erscheint.

Diese Bedienungsanleitung erläutert die Funktionsweise und den Betrieb, beschreibt die Montage und gibt Hinweise zum Anschluss des Produkts.

### 1.1.1 Aufbewahren der Dokumentation

Diese Dokumentation dient der Instruktion. Bewahren Sie die Dokumentation für künftige Verwendung auf.



### 1.2 Übersicht über die Dokumentation

### 1 Einführung

Die Einführung macht Sie vertraut mit dem Inhalt, der Struktur und den speziellen Vorgehensweisen dieser Bedienungsanleitung.

#### 2 Übersicht

Dieses Kapitel gibt Auskunft über die wichtigsten Eigenschaften des Produkts.

#### 3 Sicherheit

Dieses Kapitel müssen Sie unbedingt lesen, da es die bestimmungsgemäße Verwendung enthält.

#### 4 Funktionsbeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise des Produkts.

#### 5 Montage

In diesem Kapitel erhalten Sie die Anleitung zur Montage des Produkts.

#### 6 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme und die Beschaltung des Produkts.

#### 7 Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt den Betrieb des Produkts und es werden Tipps für den Störungsfall gegeben.

### 8 Technische Daten

Dieses Kapitel enthält die technischen Daten und die Bestelldaten des Produkts.



### 1.3 Zeichenerklärung

Besonders wichtige Informationen sind wie folgt gekennzeichnet:



#### **GEFAHR!**

beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor unmittelbar drohenden Gefahren, die schwerste Körperverletzungen und Tod verursachen können, und weist auf entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hin.



#### **WARNUNG!**

beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor gefährlichen Situationen, die schwerste Körperverletzungen und Tod verursachen können, und weist auf entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hin.



#### **ACHTUNG!**

weist auf eine Gefahrenquelle hin, die leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschaden zur Folge haben kann, und informiert über entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.



#### **WICHTIG**

beschreibt Situationen, durch die das Produkt oder Geräte in dessen Umgebung beschädigt werden können, und gibt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen an. Der Hinweis kennzeichnet außerdem besonders wichtige Textstellen.



#### INFO

liefert Anwendungstipps und informiert über Besonderheiten.

# 1 Einführung





### 2.1 Geräteaufbau

### 2.1.1 Lieferumfang

- Erweiterungsmodul PNOZ mc3p
- ▶ Steckbrücke 774 639

#### 2.1.2 Gerätemerkmale

Verwendung des Produkts PNOZ mc3p:


Erweiterungsmodul zum Anschluss an ein Basisgerät des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti

Das Produkt hat die folgenden Merkmale:

- konfigurierbar im PNOZmulti Configurator
- Anschluss für PROFIBUS-DP
- ▶ Stationsadressen wählbar von 0 ... 99 mit Drehschalter
- Statusanzeigen für Kommunikation mit dem PROFIBUS-DP und von Fehlern
- ▶ Im PNOZmulti Configurator können 24 virtuelle Ausgänge des Steuerungssystems PNOZmulti für die Kommunikation mit dem Feldbus PROFIBUS DP definiert werden. Die Anzahl der Ein-und Ausgänge kann auf 128 erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass die erweiterten Ein- und Ausgänge 24 127 bei der Verwendung andere Eigenschaften besitzen (siehe Dokument "Kommunikationsschnittstellen").
- ▶ max. 1 PNOZ mc3p an das Basisgerät anschließbar
- Die anschließbaren PNOZmulti Basisgeräte entnehmen Sie dem Dokument "PNOZmulti Systemausbau"



### 2.2 Frontansicht

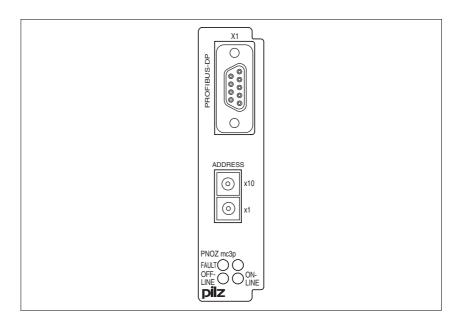

### Legende:

- ▶ X1:
  - PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-poliger Sub-D-Buchsenstecker)
- LEDs:
  - FAULT
  - OFFLINE
  - ONLINE



### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** dient zur Kommunikation des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti mit dem PROFIBUS-DP.

Der PROFIBUS-DP ist konzipiert für den schnellen Datenaustausch in der Feldebene. Das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** ist ein passiver Teilnehmer (Slave) des PROFIBUS-DP (DPV0). Die Grundfunktionen der Kommunikation mit dem PROFIBUS-DP entsprechen der EN 50170. Die zentrale Steuerung (Master) liest zyklisch die Eingangsinformationen von den Slaves und schreibt die Ausgangsinformationen zyklisch an die Slaves. Neben der zyklischen Nutzdatenübertragung verfügt der PROFIBUS-DP auch über Funktionen für Diagnose und Inbetriebnahme. Der Datenverkehr wird auf der Master- und Slave-Seite überwacht.

Das Erweiterungsmodul darf nur an ein Basisgerät des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti angeschlossen werden (anschließbare Basisgeräte siehe Dokument "PNOZmulti Systemausbau").

Das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen von Sicherheitsstromkreisen und ist bestimmt für den Einsatz in:

- Not-Halt-Einrichtungen
- ▶ Sicherheitsstromkreisen nach VDE 0113 Teil 1 und EN 60204-1

Das Erweiterungsmodul darf nicht für sicherheitsgerichtete Funktionen verwendet werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die EMV-gerechte elektrische Installation. Das Produkt ist für den Einsatz in Industrieumgebung bestimmt. Beim Einsatz im Wohnbereich können Funkstörungen entstehen.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere

- jegliche bauliche, technische oder elektrische Veränderung des Produkts
- ein Einsatz des Produkts außerhalb der Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind,
- ein von den technischen Daten (siehe Kapitel "Technische Daten") abweichender Einsatz des Produkts.

## 3 Sicherheit



## 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

### 3.1.1 Systemvoraussetzungen

Lesen Sie bitte im Dokument "Produktänderungen" im Kapitel "Versionsübersicht", welche Versionen der Basisgeräte und des PNOZmulti Configurators für dieses Produkt eingesetzt werden können.



### 3.2 Sicherheitsvorschriften

### 3.2.1 Qualifikation des Personals

Aufstellung, Montage, Programmierung, Inbetriebsetzung, Betrieb, Außerbetriebsetzung und Wartung der Produkte dürfen nur von befähigten Personen vorgenommen werden.

Eine befähigte Person ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt, um Geräte, Systeme, Maschinen und Anlagen gemäß den allgemein gültigen Standards und den Richtlinien der Sicherheitstechnik prüfen, beurteilen und handhaben zu können.

Der Betreiber ist außerdem verpflichtet, nur Personen einzusetzen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind,
- das Kapitel "Sicherheit" in dieser Beschreibung gelesen und verstanden haben,
- und mit den für die spezielle Anwendung geltenden Grund- und Fachnormen vertraut sind.

### 3.2.2 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gehen verloren, wenn

- ▶ das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wurde,
- ▶ die Schäden auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- ▶ das Betreiberpersonal nicht ordnungsgemäß ausgebildet ist,
- oder Veränderungen irgendeiner Art vorgenommen wurden (z. B. Austauschen von Bauteilen auf den Leiterplatten, Lötarbeiten usw).

### 3.2.3 Entsorgung

- ▶ Beachten Sie bei sicherheitsgerichteten Anwendungen die Gebrauchsdauer t<sub>M</sub> in den sicherheitstechnischen Kennzahlen.
- Beachten Sie bei der Außerbetriebsetzung die lokalen Gesetze zur Entsorgung von elektronischen Geräten (z. B. Elektro- und Elektronikgerätegesetz).

3 Sicherheit



### 3.2 Sicherheitsvorschriften

### 3.2.4 Zu Ihrer Sicherheit

Das Gerät erfüllt alle notwendigen Bedingungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie jedoch nachfolgend aufgeführte Sicherheitsbestimmungen:

- Diese Betriebsanleitung beschreibt lediglich die Grundfunktionen des Geräts. Die erweiterten Funktionen sind in der Online-Hilfe des PNOZmulti Configurators und in dem technischen Katalog PNOZmulti beschrieben. Verwenden Sie diese Funktionen nur, wenn Sie diese Dokumentationen gelesen und verstanden haben. Alle notwendigen Dokumentationen sind auf der CD PNOZmulti Configurator enthalten.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Gehäuse und nehmen Sie auch keine eigenmächtigen Umbauten vor.
- ▶ Schalten Sie bei Wartungsarbeiten (z. B. beim Austausch von Schützen) unbedingt die Versorgungsspannung ab.



### 4.1 Gerätebeschreibung

#### 4.1.1 Arbeitsweise

Die virtuellen Ein- und Ausgänge, die über den PROFIBUS übertragen werden sollen, werden im PNOZmulti Configurator ausgewählt und konfiguriert. Die Verbindung zwischen dem Basisgerät und dem Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** erfolgt über eine Steckbrücke. Über diese Steckbrücke wird das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** auch mit Spannung versorgt.

Die Stationsadresse wird mit Drehschaltern eingestellt. Nach Einschalten der Versorgungsspannung oder einem Reset des Steuerungssystems PNOZmulti wird das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** automatisch konfiguriert und gestartet.

LEDs zeigen den Status des Erweiterungsmoduls am PROFIBUS an.

In der Online-Hilfe des PNOZmulti Configurators ist die Konfiguration ausführlich beschrieben.

### 4.1.2 Eingangs- und Ausgangsdaten

Die Daten sind wie folgt aufgebaut:

- Eingangsbereich
  - Die Eingänge werden im Master definiert und an das PNOZmulti übergeben. Jeder Eingang hat eine Nummer, z. B. der Eingang Bit 4 von Byte 1 hat die Nummer i12.
- Ausgangsbereich
  - Die Ausgänge werden im PNOZmulti Configurator definiert. Jeder verwendete Ausgang erhält dort eine Nummer, z. B.o0, o5... Der Zustand des Ausgangs o0 wird in Bit 0 von Byte 0 abgelegt, der Zustand von Ausgang o5 wird in Bit 5 von Byte 0 abgelegt usw.
- Nur Ausgangsbereich: Byte 3
  - Bit 0 ... 4: LED-Zustände des PNOZmulti
  - Bit 0: OFAULT
  - Bit 1: IFAULT
  - Bit 2: FAULT
  - Bit 3: DIAG
  - Bit 4: RUN

Bit 5: Datenaustausch findet statt.

Ausführliche Informationen zum Datenaustausch (Tabellen, Segmente) erhalten Sie im Dokument "Kommunikationsschnittstellen" im Kapitel "Feldbusmodule".




## 4.1 Gerätebeschreibung

# 4.1.3 Zuordnung der Ein-/Ausgänge im PNOZmulti Configurator zu den EtherCAT-Ein-/Ausgängen

Virtuelle Eingänge PNOZmulti Configurator	10 17	I8 I15	I16 I23
Eingangsdaten PROFIBUS DP	Byte 0: Bit 0 7	Byte 1: Bit 0 7	Byte 2: Bit 0 7
Virtuelle Ausgänge PNOZmulti Configurator	O0 O7	O8 O15	O16 O23
Ausgangsdaten PROFIBUS DP	Byte 0: Bit 0 7	Byte 1: Bit 0 7	Byte 2: Bit 0 7

Die Anzahl der virtuellen Ein- und Ausgänge kann auf 128 erweitert werden (siehe dazu Dokument "Kommunikationsschnittstellen" Kapitel "Feldbusmodule")

### 4.1.4 Blockschaltbild

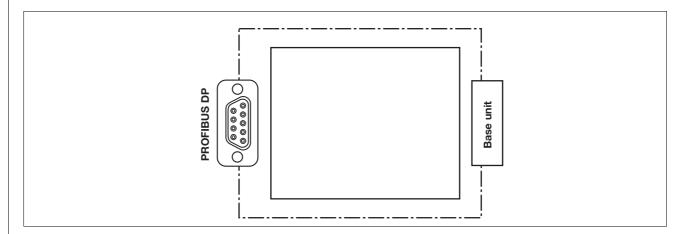



### 5.1 Allgemeine Hinweise zur Montage


- Montieren Sie das Steuerungssystem in einen Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP54. Montieren Sie das Steuerungssystem auf eine waagrechte Montageschiene. Die Lüftungsschlitze müssen nach oben und unten zeigen. Andere Einbaulagen können zur Zerstörung des Steuerungssystems führen.
- Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe der Rastelemente auf der Rückseite auf einer Montageschiene. Führen Sie das Steuerungssystem gerade auf die Montageschiene, so dass die Erdungsfedern am Steuerungssystem auf die Montageschiene gedrückt werden.
- Die Umgebungstemperatur der PNOZmulti-Geräte im Schaltschrank darf nicht höher sein als in den technischen Daten angegeben. Gegebenenfalls ist eine Klimatisierung erforderlich.
- ▶ Um die EMV-Anforderungen einzuhalten, muss die Montageschiene mit dem Schaltschrankgehäuse niederohmig verbunden sein.



#### **ACHTUNG!**

Beschädigung durch elektrostatische Entladung! Durch elektrostatische Entladung können Bauteile beschädigt werden. Sorgen Sie für Entladung, bevor Sie das Produkt berühren, z. B. durch Berühren einer geerdeten, leitfähigen Fläche oder durch Tragen eines geerdeten Armbands.

### 5.1.1 Abmessungen

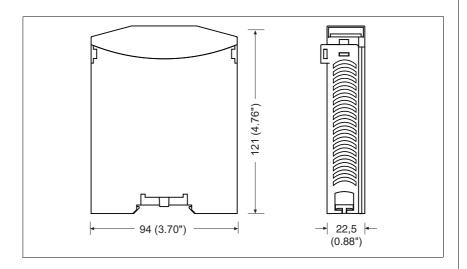

## 5 Montage



## 5.2 Basisgerät und Erweiterungsmodule verbinden

Sie können maximal 1 PNOZ mc3p links vom Basisgerät montieren.

- Stecken Sie keinen Abschlussstecker auf das letzte linksseitige Erweiterungsmodul.
- Montieren Sie das Erweiterungsmodul an die Position, wie im PNOZmulti Configurator konfiguriert.



### 6.1 Verdrahtung

### 6.1.1 Allgemeine Hinweise zur Verdrahtung

Die Verdrahtung wird im Schaltplan des PNOZmulti Configurators festgelegt.

#### Beachten Sie:

- ▶ Angaben im Abschnitt "Technische Daten" unbedingt einhalten.
- Verbinden Sie die Montageschiene immer über eine Erdungsklemme mit der Schutzerde. Damit werden im Fehlerfall gefährliche Spannungen abgeleitet.
- Das Netzteil muss den Vorschriften für Kleinspannungen mit sicherer Trennung entsprechen.


### 6.1.2 Versorgungsspannung anschließen

Legen Sie die Versorgungsspannung an das Basisgerät:

- ▶ Klemme **24 V** und **A1 (+)**: + 24 V DC
- Klemme 0 V und A2 (-): 0 V

### 6.1.3 PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Es wird festgelegt, welche Ausgänge des Steuerungssystems mit dem PROFIBUS-DP kommunizieren. Die Verbindung zum PROFIBUS-DP erfolgt über einen 9-poligen Sub-D-Buchsenstecker gemäß den Richtlinien der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO).

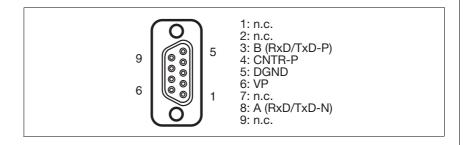

n.c. = nicht belegt

Beachten Sie beim Anschließen an den PROFIBUS-DP:


- Verwenden Sie nur Metallstecker oder metallisierte Kunststoffstecker
- Die Verbindungskabel zu den Schnittstellen müssen paarweise verdrillt und abgeschirmt sein




### 6.2 Betriebsbereitschaft herstellen

### 6.2.1 Stationsadresse einstellen

Die Stationsadresse des Erweiterungsmoduls **PNOZ mc3p** wird mit zwei Drehschaltern x1 und x10 von 0 ... 99 (dezimal) eingestellt.



▶ Stellen Sie am oberen Drehschalter x10 mit einem kleinen Schraubendreher die Zehnerstelle der Adresse ein (im Beispiel "3").



▶ Stellen Sie am unteren Drehschalter x1 die Einerstelle der Adresse ein (im Beispiel "6").

In den Abbildungen ist als Beispiel die Stationsadresse 36 eingestellt.

### 6.2.2 Geändertes Projekt in das Steuerungssystem PNOZmulti übertragen

Sobald ein zusätzliches Erweiterungsmodul mit dem System verbunden wurde, ist mit dem PNOZmulti Configurator das Projekt zu ändern. Gehen Sie vor wie in der Bedienungsanleitung für das Basisgerät beschrieben.




### **WICHTIG**

Bei der Inbetriebnahmen und nach jeder Programmänderung muss geprüft werden, ob die Sicherheitseinrichtungen korrekt funktionieren.



### 6.2 Betriebsbereitschaft herstellen

### 6.2.3 Anschlussbeispiel

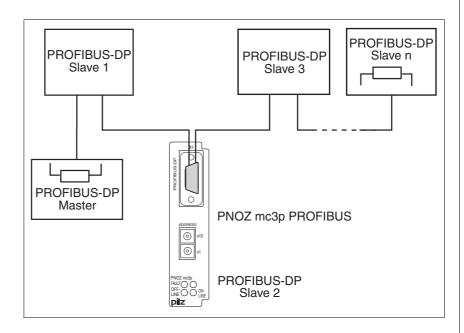

# Inbetriebnahme

6





### 7.1 Meldungen

Beim Einschalten der Versorgungsspannung übernimmt das Sicherheitssystem PNOZmulti die Konfiguration aus der Chipkarte.

Am Basisgerät leuchten die LEDs "POWER", "DIAG", "FAULT", "IFAULT" und "OFAULT".

Das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** wird automatisch konfiguriert und gestartet. Die LEDs "ONLINE" und "OFFLINE" zeigen den Status des **PNOZ mc3p** am PROFIBUS-DP an.

Wenn das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** 30 s lang keine Konfiguration vom Basisgerät erhält, dann verbindet sich das Erweiterungsmodul **PNOZ mc3p** mit dem PROFIBUS-DP und am PROFIBUS-DP wird der Status "ONLINE" angezeigt. Die Fehlermeldung "External Error" wird an den Master gesendet.

# <sup>7</sup> Betrieb



## 7.2 Anzeigeelemente

### Legende:

*	LED ein
<b>O</b> (-	LED blinkt
•	LED aus

### 7.2.1 Anzeigeelemente zur Gerätediagnose

LED			Bedeutung	
POWER	Versorgungsspannung liegt an		Versorgungsspannung liegt an	
	•		Versorgungsspannung liegt nicht an	
ONLINE	<b>*</b>		PNOZ mc3p Online, Datenaustausch möglich	
	•	Master hat das Telegramm "Global Control Clear" gesendet. Die virtuellen Eingange Bits i0 i23 werden auf "0" gesetzt, die erweiterten Eingangs-Bits i24 i127 werd eingefroren.		
	•		PNOZ mc3p nicht Online	
OFFLINE	<b>*</b>		PNOZ mc3p Offline, Datenaustausch nicht möglich	
	•		PNOZ mc3p nicht Offline	
FAULT	*		Application Watchdog Timeout	
	•	1 Hz	Konfigurationsfehler, Länge der Ein-und/oder Ausgangsdaten bei der Initialisierung des <b>PNOZ mc3p</b> entsprechen nicht der Konfiguration Abhilfe: Sicherstellen, dass das passende GSD-File verwendet wurde.	
	<b>o</b> (-	2 Hz	Konfigurationsfehler, Länge/Inhalt der Projektierungsdaten bei der Initialisierung des <b>PNOZ mc3p</b> entsprechen nicht der Konfiguration Abhilfe: Sicherstellen, dass das passende GSD-File verwendet wurde.	
	<b>O</b> (-	4 Hz	Fehler bei der Initialisierung des PROFIBUS-DP	
	•		kein Fehler	



## 8.1 Technische Daten

5 V DC
-2 %/+2 %
2,5 W
LED
20 ms
PROFIBUS DP
Slave
0 - 99d
9,6 kBit/s - 12 MBit/s
9-pol. Sub-D-Buchsenstecker
ja
500 V AC
0 - 60 °C
-25 - 70 °C
93 % r. F. bei 40 °C
unzulässig
EN 61131-2
10 - 150 Hz
1g
-
III
2
30 V
15g
11 ms
IP54
IP20
IP20
35 x 7,5 EN 50022
27 mm
<b></b>
PPO UL 94 V0
ABS UL 94 V0
ADO OL 3T VO
94,0 mm
ווווו טייב
22 5 mm
22,5 mm 119,0 mm

Es gelten die 2011-09 aktuellen Ausgaben der Normen.

# 8 Technische Daten



### 8.2 Bestelldaten

Bestelldaten		
Produkttyp	Merkmale	Bestell-Nr.
PNOZ mc3p	Feldbusmodul, PROFIBUS DP	773 732

Bestelldaten Abschlussstecker, Steckbrücke				
Produkttyp	Merkmale	Bestell-Nr.		
PNOZmulti Bus-Terminator	Abschlussstecker	779 110		
KOP-XE	Steckbrücke	774 639		

In vielen Ländern sind wir durch unsere Tochtergesellschaften und Handelspartner vertreten.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

► Technischer Support +49 711 3409-444 support@pilz.com





Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern, Deutschland Telefon: +49 711 3409-0 Telefax: +49 711 3409-133

E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Internet: www.pilz.com

